

דין וחשבון על בדיקה מס' 9611901490

פרטי ההזמנה

שם המזמין	: אלפקס בע"מ
מענו	: טירת הכרמל 39120
תאריך ההזמנה	: 18/01/16

תאור המוצר

-	2 אריחי גרניט פורצלן בעובי כ- 20.0 מ"מ עם חללים מרחביים
-	ווי חיבור בקוטר כ- 3.95 מ"מ.
-	לוח בידוד פוליסטירן מוקצף (קלקר).

פרטי בדיקה

הבדיקה בוצעה בתאריך:	18/01/16	האריחים קובעו ע"י בא כח:	המזמין
גודל המדגם: 2 אריחים.			

מהות הבדיקה

-	לפי בקשת המזמין בדיקת משיכה צרית של פלטה לפי שיטה המסומנת בטבלת התוצאות.
-	הבדיקה בוצעה ללא ניסור היקפי של הרובה במישקים.

דו"ח זה מכיל 2 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו.	תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.
--	---

תוצאות הבדיקה

כללי:
תאור הבדיקה ותוצאותיה מובאים בדף מס' 2.

שם החותם: מהנדס משה חיים

שם החותם: פייסיק זוהר


תפקידו: ראש ענף מוצרי שלד גימור ואיטום

תפקידו: ראש מדור חומרי איטום וציפויים

01/02/16

תוצאות הבדיקה

הערות	כח מופעל (ק"ג)	מס'	מידות פלטה (ס"מ)	מקום הבדיקה	הדגם הנבדק כולל
<ul style="list-style-type: none"> - האריח לא נשלף. - הובחנה: הפרדה בפני לוח הקרמיקה. הפרדה בין לוח הקרמיקה למערכת הבדיקה. (לוח הברזל עם חומר ההדבקה). 	גדול מ- 1250	1	80 X 40	קיר לדוגמא יציקה באתר	לדברי המזמין אריח בצבע לבן עם שכבת בידוד בגבס (קלקר)
<ul style="list-style-type: none"> - האריח לא נשלף. - הובחנה: הפרדה בפני לוח הקרמיקה. הפרדה בין לוח הקרמיקה למערכת הבדיקה. (לוח הברזל עם חומר ההדבקה). 	גדול מ- 1250	2	60 X 40	קיר לדוגמא יציקה באתר	לדברי המזמין אריח בצבע חום ללא שכבת בידוד בגבס (קלקר)

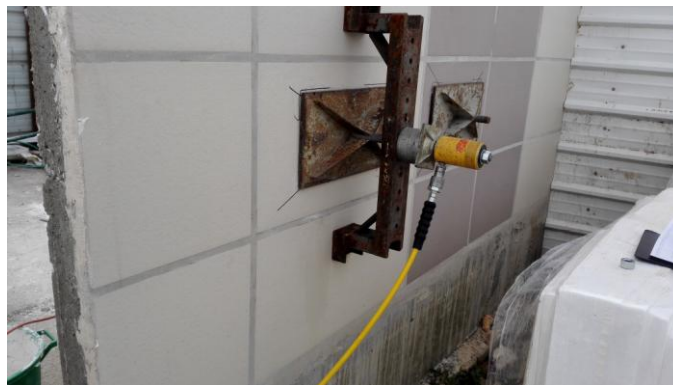

הערה: לבקשת נציג המזמין הבדיקה בוצעה ללא ניסור היקפי של הרובה במישקים.

חשבונית/

תל-אביב/ 01/02/16





אריח פורצלן ללא שכבת בידוד בגב האריח (קיר-אמיר אריח בגוון חום)



חתך קיר-אמיר עם שכבת בידוד בגב האריח (אריח בגוון לבן)